



## Luka Lu

### Distribuce studené vody:

#### Předmět :

- Potřeba úpravy vody pomocí fyzikální úpravy vody
- Distribuce studené a teplé užitkové vody

#### **Technická studie:**


Průtoky studené vody: 4,68m<sup>3</sup>/h



#### **Použití materiálu:**

##### Zásobování studenou vodou:

- Odstraňovač vodního kamene AQV-25
- DN25
- Přípojky : 1"
- Zařízení upraví až : 12,24m<sup>3</sup>/h
- Tlakové ztráty : 0,2bar
- Délka A : 120mm
- Výška B : 210mm

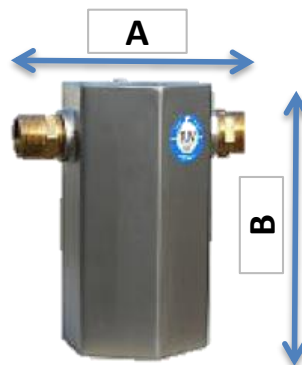

#### **Umístění instalace do systému:**

##### **Podmínky pro instalaci zařízení :**

- Instalace AQV-25 na hlavní přívod vody do restaurace
- Instalace v minimální vzdálenosti 50 cm od všech zdrojů elektromagnetického zdroje (motor, skříňka el.rozvodů a elektrických kabelů)
- Zachovat rovinu v minimální vzdálenosti 15 cm minimum před i za zařízením (bez ventilů, kolínek, atp.)
- Nevystavovat zařízení mechanicým nárazům a šokům
- Doporučená instalace za redukční ventil

